


E2101-03

Vertikalschnitt



	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	20
	EGGER OSB	
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	180
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zellulosedämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	40/180
E	Dampfbremse s _d	
F	EGGER OSB	18
G	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5
	GKF	
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab.10.19, Z. 1
	Schallschutz Rw(c;ctr)	50 (-3; -9)dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 12, Z.1

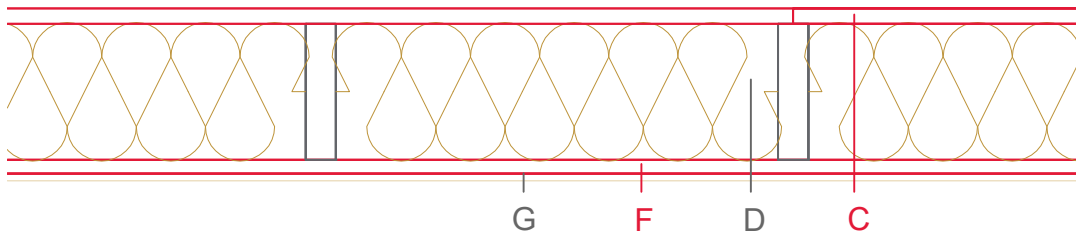