


E1102-03c



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	12,5
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	ungedämmt - 50
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 55\ kg/m^3$	160
	Glaswolle $11\ kg/m^3$	
	Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 50\ kg/m^3$	
	Holzfaserdämmplatte $45\ kg/m^3$	
	Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Steinwolle $100\ kg/m^3$	
+ Holzrahmen / -rippe		
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	hinterlüftete Fassade
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Allg. bauaufs. Prüfzeugnis MFPA P-SAC-02/III-752
	Schallschutz R_w	$R_w \leq 43\ dB$

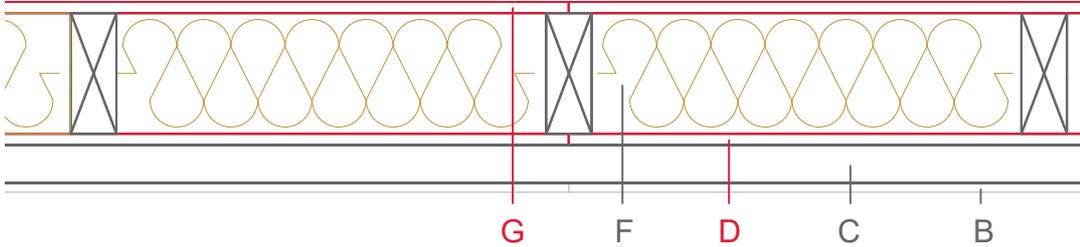