


E1201-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	9,5
	GKF	
C	GKF oder GF	
	EGGER OSB	15
D	EGGER Ergoboard	
	Dampfbremse s_d optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle	11 kg/m ³ - 60
F	Steinwolle 30 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	60x100
	EGGER Ergoboard	
G	EGGER DHF	
	EGGER OSB	15
H	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	2x12,5
H	GKF oder GF	
	GKF oder GF	
I	Einsatzbereich	Gebäudeabschlusswand
	Feuerwiderstand	REI30 / REI90
J	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/10-BB
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	57 dB

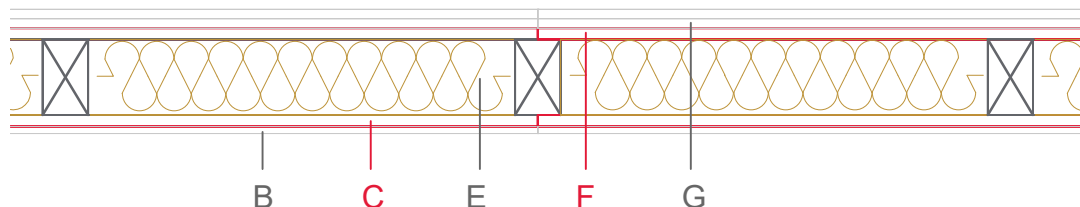