


# E1202-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
C	EGGER OSB	9
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse $s_d$ optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Mineralwolle	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	160
	+ Holzrahmen / -rippe	
F	EGGER Ergoboard	60x160
	EGGER DHF	
	EGGER OSB	9
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
H	GKF oder GF	12,5
	Einsatzbereich	Gebäudeabschlusswand
	Feuerwiderstand	REI30 / REI90
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/24-BB
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	R'wR 57 dB

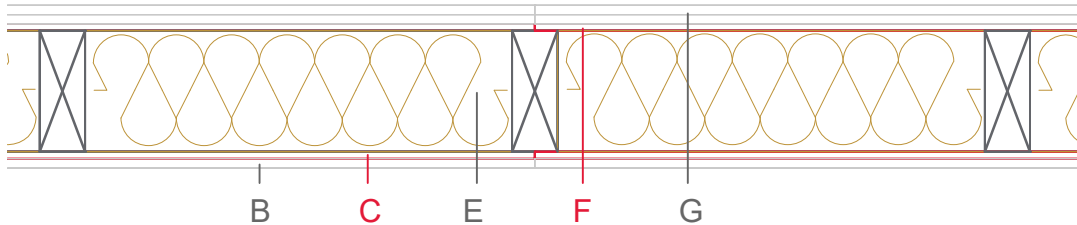