



E1317-02

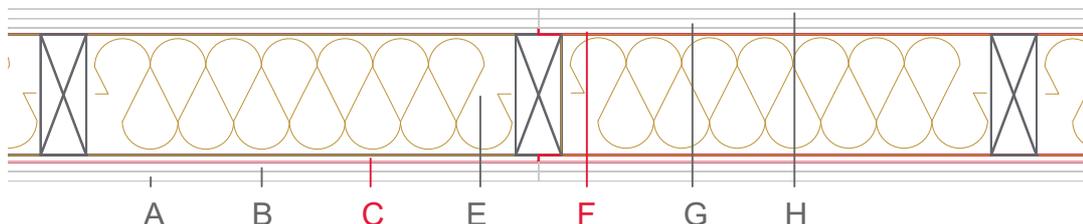

	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	12,5
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
C	EGGER OSB	9
	EGGER Ergoboard	
D	Dampfbremse s_d optional	
E	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Mineralwolle	
	Steinwolle 30 kg/m ³	160
	+ Holzrahmen / -rippe	60x160
F	EGGER Ergoboard	
	EGGER DHF	
	EGGER OSB	9
G	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
H	GKF oder GF	12,5
	Einsatzbereich	Innenwand
	Feuerwiderstand	REI90
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/24-BB
	Schallschutz $R_w(c;ctr)$	59(-2,-10)

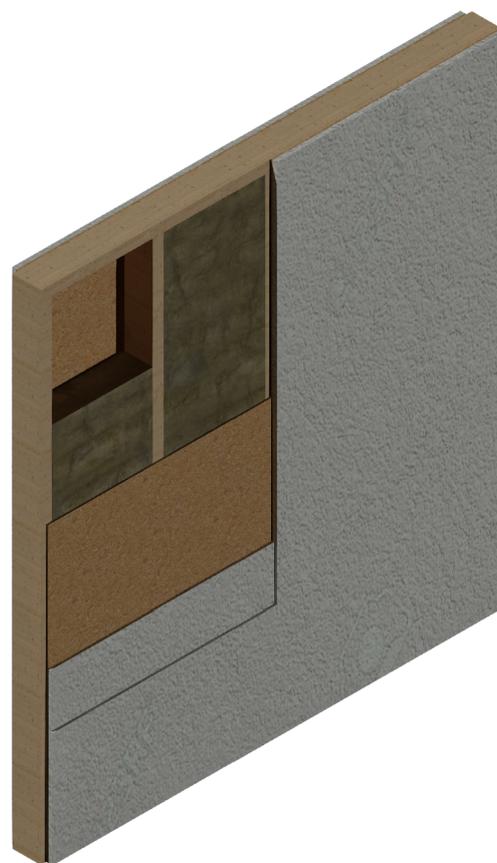

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Version 3; 23.08.2022

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung Verantwortlicher: PM/AWT EBP

Vers. 3 (23.08.2022): Vereinfachung