



## E2104-03-00

	Material / Schicht	Abmessung
A	Bedachung	x
B	Hinterlüftung	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m <sup>3</sup>	220
	Glaswolle 11 kg/m <sup>3</sup> Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup> Zellulosedämmung 50 kg/m <sup>3</sup> Holzfaserdämmplatte 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Steinwolle 30 kg/m <sup>3</sup>	
	+ Holzrahmen / -rippe	
E	Dampfbremse s <sub>d</sub>	5m
F	EGGER OSB	
G	GKB nicht brandschutzwirksam	12,5
	GKF	
	GKF oder GF	
H	GKF oder GF	12,5
	Einsatzbereich	
	Dachausführung	Vollsparrendämmung
	Feuerwiderstand	F60-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Feuerwiderstand F30-B nach DIN 4102-4:2016, Tab.10.19, Z. 2
	Schallschutz Rw(c;ctr)	Rw 50 (-3,-9) dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

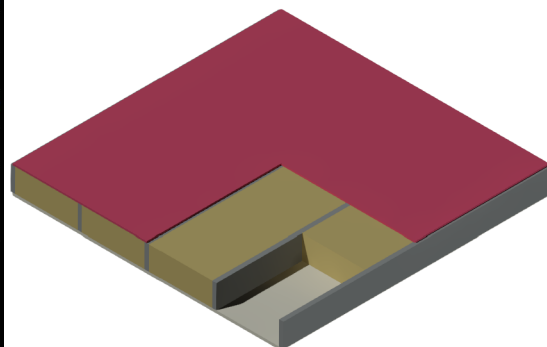

## Vertikalschnitt

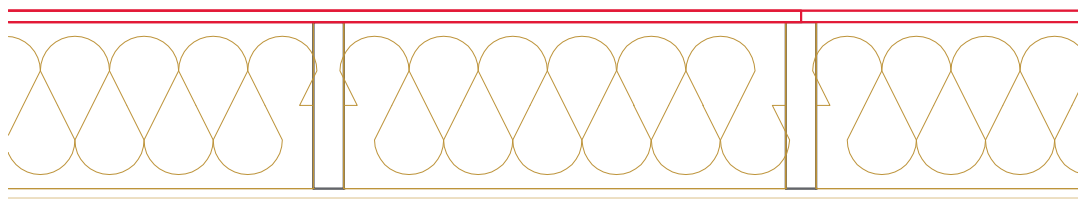

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Version 3; 30.05.2022

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung Verantwortlicher: PM/AWT EBP

Vers. 3 (30.05.2022): Vereinfachung