


E3102-02

	Material / Schicht	Abmessung
A	Trockenestrich Egger OSB	18
	Asphaltestrich	
	Zementestrich	
B	Trittschalldämmung	Holzweichfaser 250kg/m ³ - 30
C	Beschwerung	
D	Rieselschutz	
E	EGGER OSB	30
F	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	+ Deckenbalken / Tram	120x360, e < 625mm
G	Dampfbremse s _d	
H	EGGER OSB	
I	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
K	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Sichtbalkendecke mit Trockenestri
	Feuerwiderstand	REI45
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/32-BB
	Schallschutz R _w (C, C _{tr})	-
	Schallschutz Trittschall L _{n,w}	-
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	



Vertikalschnitt

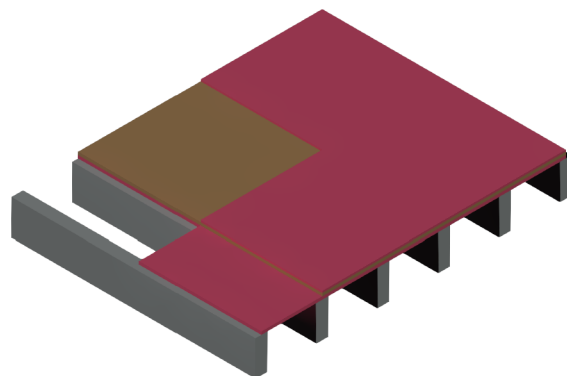