



E3601-02

	Material / Schicht	Abmessung
A	Trockenestrich Egger OSB	22
	Asphaltestrich	
	Zementestrich	
B	Trittschalldämmung	Steinwolle 30kg/m ³ - 20
C	Beschwerung	Trockenschüttung 45 kg/m ² - 30
D	Rieselschutz	
E	EGGER OSB	15
F	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	60
	+ Deckenbalken / Tram	80x200 mit 22 x 80, e 500
G	Dampfbremse s _d	
H	EGGER OSB	
I	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	12,5
	GKF oder GF	
K	GKF oder GF	
	Einsatzbereich	Decke mit geschlossener Balkenlage
	Feuerwiderstand	REI30
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/25-BB
	Schallschutz R _w (C, C _{tr})	> 50 dB
	Schallschutz Trittschall L _{n,w}	56 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	

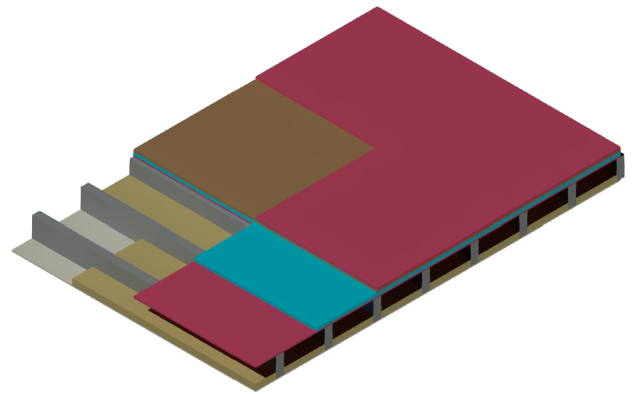

Vertikalschnitt

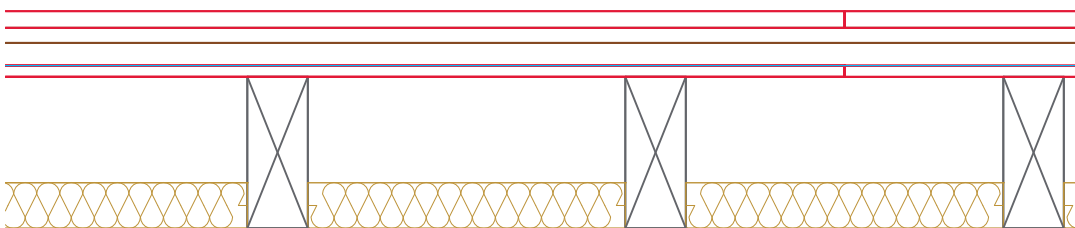

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung
 Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung
 Vers. 3 (14.06.2022): Vereinfachung

Version 3; 14.06.2022
 Verantwortlicher: PM/AWT EBP