


E1102-03a



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	12,5
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	mit
D	EGGER OSB	18
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 55\ kg/m^3$	160
	Glaswolle $11\ kg/m^3$	
	Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Zelluloseeinblasdämmung $g\ 50\ kg/m^3$	
	Holzfaserdämmplatte $45\ kg/m^3$	
	Steinwolle $30\ kg/m^3$	
	Steinwolle $100\ kg/m^3$	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	Hinterlüftete Fassade
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Allg. bauaufs. Prüfzeugnis MFPA P-SAC-02/III-752
	Schallschutz	$R_w \leq 52\ dB$
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Ta. 7, Z. 1d

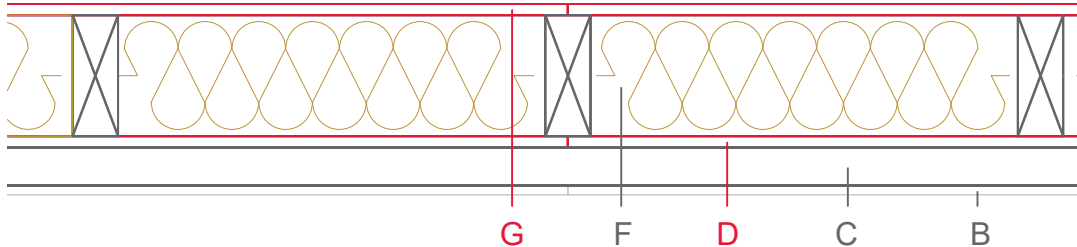