



E1104-03

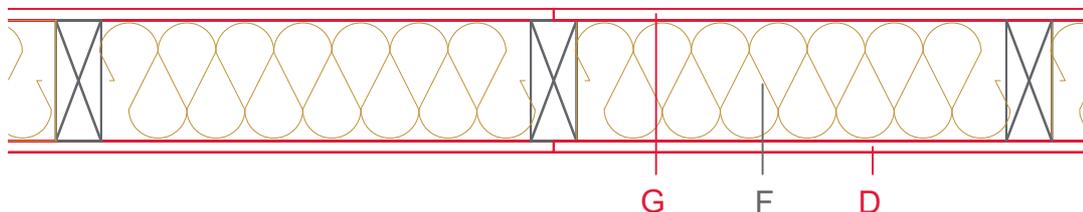

	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung g 55 kg/m ³	160
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³	
	Zelluloseeinblasdämmung g 50 kg/m ³	
	Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	
	Steinwolle 30 kg/m ³	
	Steinwolle 100 kg/m ³	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	F30-B
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Allg. bauaufs. Prüfzeugnis MFPA P-SAC-02/III-752
	Schallschutz	Rw ≤ 41 dB
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 2

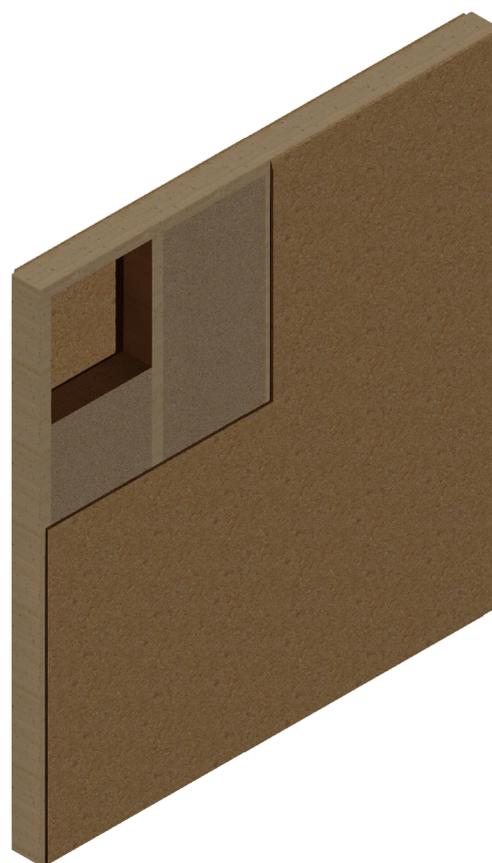

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Version 3; 21.02.2022

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung Verantwortlicher: PM/AWT EBP

Vers. 3 (21.02.2022): Vereinfachung